


## Schemat zasilania pompy 1-fazowej

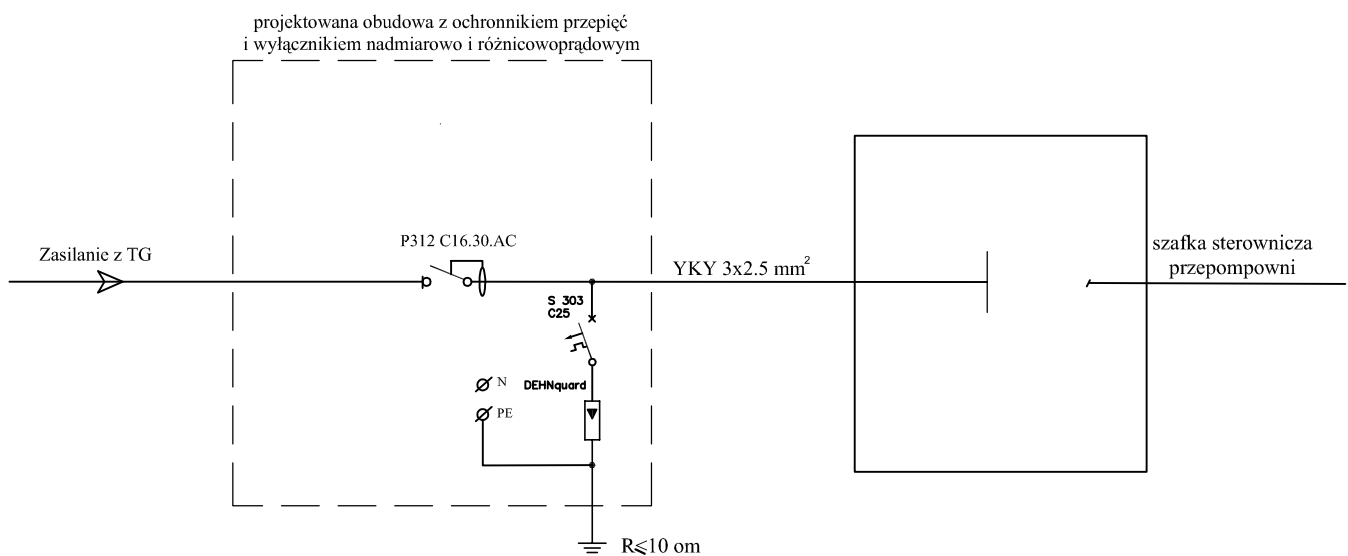

Układ pracy sieci TN-S  
System ochrony przeciwporażeniowej:  
Szybkie wyłączenie zasilania

|   |                                   |                  |                |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Nazwa i adres obiektu budowlanego:                        |                                   |                  |                |
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków<br>w gminie Nowe Ostrowy |                                   |                  |                |
| Nazwa rysunku:  |                                   | Skala:           | Numer rysunku: |
| Schemat zasilania pompowni<br>przydomowej                 |                                   | schemat          | <b>15</b>      |
| Imię i nazwisko projektanta:                              | Specjalność<br>i numer uprawnień: | Data:            | Podpis:        |
| mgr inż. Marek Szulc                                      | sanitarna<br>LOD/1592/PWOS/11     | listopad<br>2014 |                |