


ZARZĄD POWIATU
 W KUTNIE
 ul. Kosciuszki 15, tel. 024 355 47 89
 95-300 Kutno, fax 024 355 47 84
Załącznik do pisma, decyzji
 Nr D/...
 z dnia ...

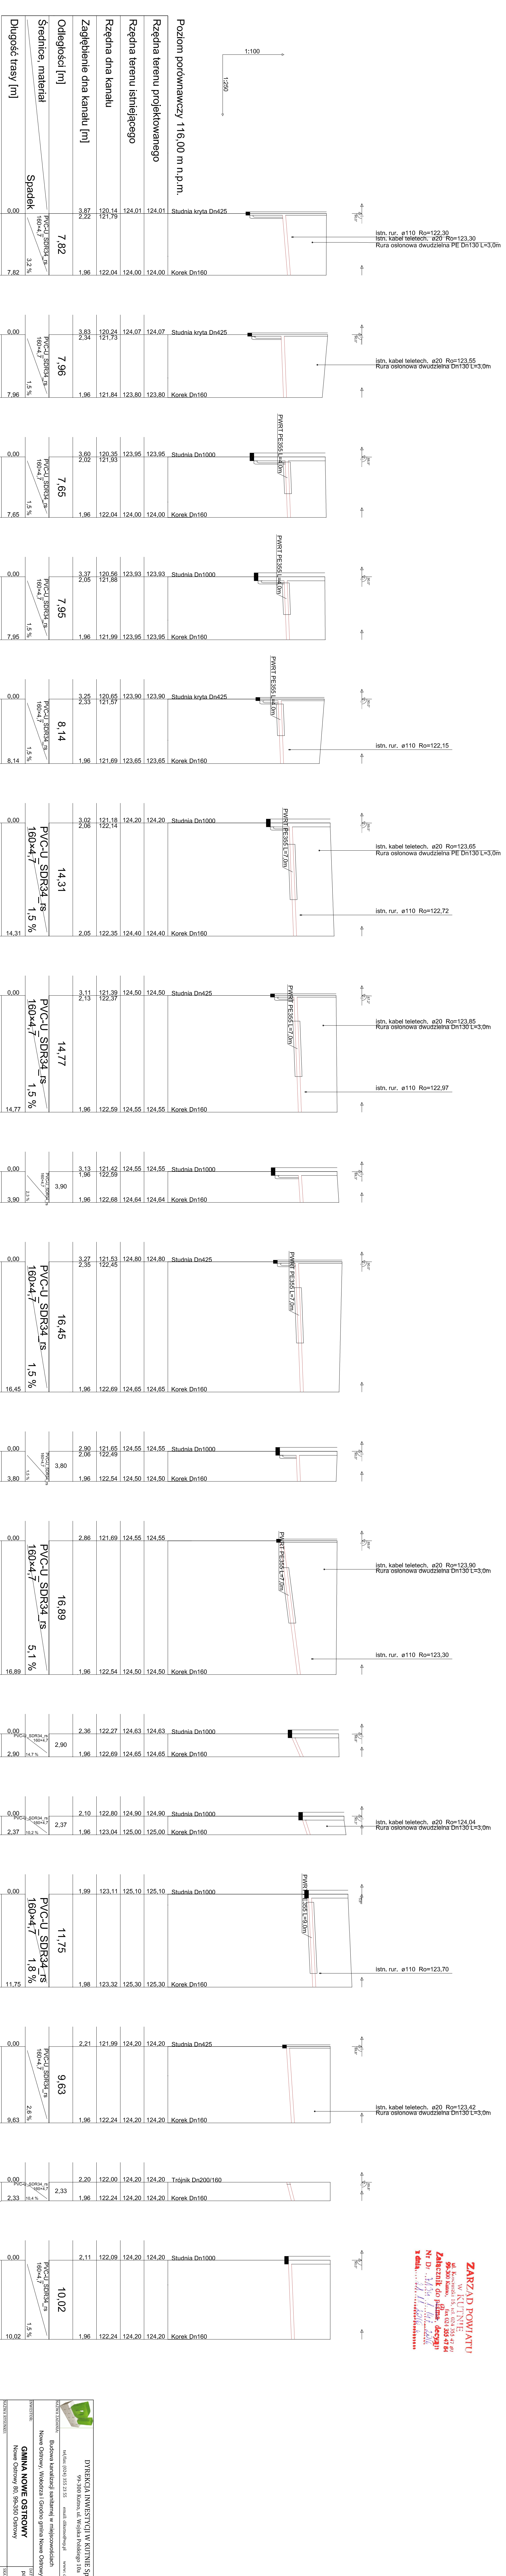

Stacja	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Zagłębienie dna kanalu [m]	Odległości [m]	Średnica, materiał	Długość trasy [m]
S124	124,01	124,01	3,87	7,82	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 3,2%	7,82
S124-1	124,00	124,00	2,22	1,96		1,96
S126	124,07	124,07	3,35	7,96	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	7,96
S126-1	123,80	123,80	2,32	1,96		1,96
S127	123,95	123,95	3,20	7,65	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	7,65
S127-1	123,95	123,95	2,32	1,96		1,96
S128	123,93	123,93	3,37	7,95	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	7,95
S128-1	123,95	123,95	2,32	1,96		1,96
S129	123,90	123,90	3,25	8,14	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	8,14
S129-1	123,65	123,65	2,32	1,96		1,96
S133	124,20	124,20	3,02	14,31	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	14,31
S133-1	124,40	124,40	2,05	2,05		2,05
S134	124,50	124,50	3,11	14,77	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	14,77
S134-1	124,55	124,55	2,13	1,96		1,96
S135	124,55	124,55	3,13	3,90	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 2,3%	3,90
S135-1	124,64	124,64	1,96	1,96		1,96
S136	124,80	124,80	2,27	16,45	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	16,45
S136-1	124,65	124,65	2,35	1,96		1,96
S137/S137-1	124,55	124,55	2,90	3,80	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	3,80
S137-1	124,50	124,50	2,06	1,96		1,96
S138	124,55	124,55	2,86	16,89	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 5,1%	16,89
S138-1	124,50	124,50	1,96	1,96		1,96
S140	124,63	124,63	2,36	2,90	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 16,7%	2,90
S140-1	124,65	124,65	1,96	1,96		1,96
S142	124,90	124,90	2,10	2,37	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 10,2%	2,37
S142-1	125,00	125,00	1,96	1,96		1,96
S144	125,10	125,10	1,99	11,75	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,8%	11,75
S144-1	125,30	125,30	1,98	1,98		1,98
S145	124,20	124,20	2,21	9,63	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 2,6%	9,63
S145-1	124,20	124,20	1,96	1,96		1,96
T11	124,20	124,20	2,20	2,33	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 10,4%	2,33
T11-1	124,20	124,20	1,96	1,96		1,96
S146	124,20	124,20	2,11	10,02	PVC-U SDR34 rs 160x4,7 Spadek 1,5%	10,02
S146-1	124,20	124,20	1,96	1,96		1,96

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
 www.dikimn.gov.pl

INWESTOR: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Ostrowy, Wodociż i Grodno gmina Nowe Ostrowy

INWESTYTOR: GMINA NOWE OSTROWY

INWESTYTOR: Nowe Ostrowy 80, 98-350 Ostrowy

INWESTYTOR: 2016r

INWESTYTOR: p.dziubaniuk

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zbigniew Cebula

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomisław Łukasiewicz

PROJEKTOWAŁ: 31

PROJEKTOWAŁ: 1:100/500